

VÁLVULA A-80 MANDO NOVA

Válvulas con obturador esférico para instalaciones vistas donde la conexión se realiza por medio de rosca.

- Latón Europeo en calidad DW (4MS) aprobado para su uso en instalaciones de agua potable.
- Rosca de entrada grafilada, facilita la colocación del sellante.
- 100% verificadas a fuga
- Construcción robusta en un solo cuerpo para instalaciones seguras.
- Doble junta tórica, asegura la estanqueidad externa.



FICHA TÉCNICA VÁLVULA A-80 MANDO NOVA

DESCRIPCIÓN PRODUCTO

Válvulas de obturador esférico (1/4 de vuelta) y accionamiento manual para instalaciones vistas. La conexión a la instalación se realiza por medio de una unión roscada.


APLICACIONES

Diseñadas para instalaciones de fontanería interior, permitiendo cortar de forma individual el suministro de agua a fregaderos, lavabos, cisternas y otros puntos de consumo.

DIMENSIONES GENERALES, PRESIÓN Y TEMPERATURA


MANDO ABS SIN TUERCA

Código	Medida	A (mm)	B (mm)	C (mm)	PN (BAR)	Rango Temp. (ºC)
NOV31	3/8x3/8	80	48	24	16	0 a 95
NOV21	1/2x3/8	80	48	24	16	0 a 95
NOV23	1/2x3/8	80	48	24	16	0 a 95
NOV06	1/2X1/2	80	48	26	16	0 a 95
NOV0602	1/2X1/2	80	48	26	16	0 a 95
NOV01ME	1/2X1/2	80	48	26	16	0 a 95

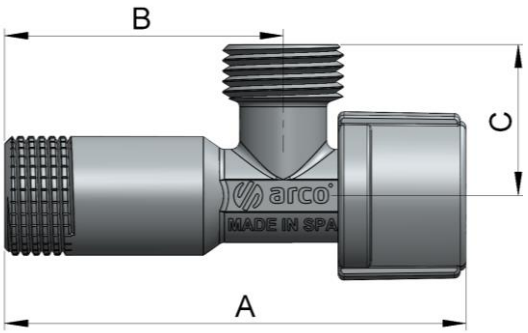


MANDO ABS CON TUERCA

Código	Medida	A (mm)	B (mm)	C (mm)	PN (BAR)	Rango Temp. (ºC)
NOV04	1/2X3/8X10	80	48	31	16	0 a 95
NOV20MR	1/2X3/8X10	80	48	31	16	0 a 95
NOV32	1/2X1/2X12	80	48	37	16	0 a 95

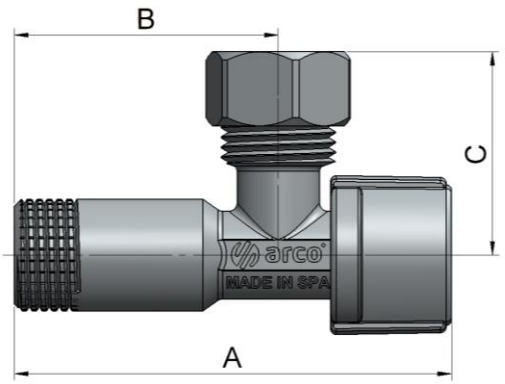

MANDO ABS CON TUERCA LARGA


Código	Medida	A (mm)	B (mm)	C (mm)	PN (BAR)	Rango Temp. (ºC)
NO743	3/8X3/8X10	80	48	41	16	0 a 95
NOV742	1/2X3/8X10	80	48	41	16	0 a 95

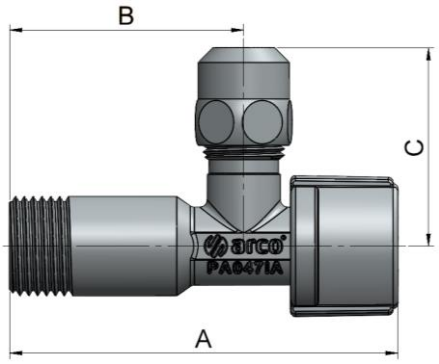

MANDO ABS CON TUERCA LARGA - CUERPO LARGO


Código	Medida	A (mm)	B (mm)	C (mm)	PN (BAR)	Rango Temp. (ºC)
NV092	1/2X3/8X10	97	65	41	16	0 a 95

Plafón grande (ø 70mm)

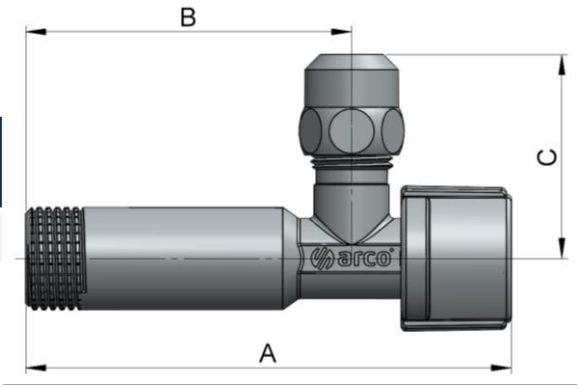

MANDO METÁLICO CON TUERCA LARGA


Código	Medida	A (mm)	B (mm)	C (mm)	PN (BAR)	Rango Temp. (ºC)
NOV713	1/2X3/8X10	80	48	41	16	0 a 95

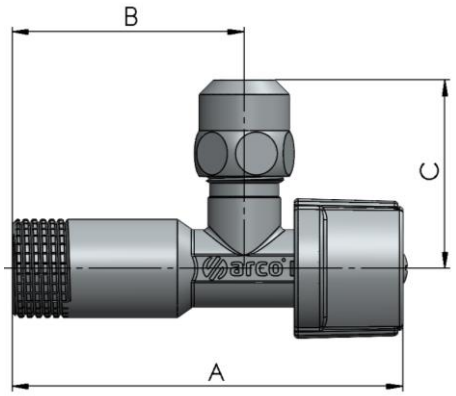

MANDO METÁLICO CON TUERCA LARGA - CUERPO PULIDO

Código	Medida	A (mm)	B (mm)	C (mm)	PN (BAR)	Rango Temp. (ºC)
NOV777	1/2X3/8X10	80	48	41	16	0 a 95


Con índices azul y rojo

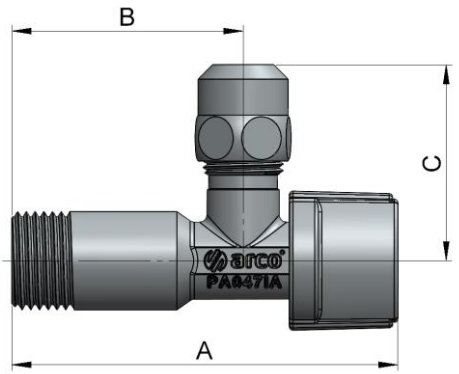

MANDO METÁLICO CON TUERCA LARGA - RETENCIÓN

Código	Medida	A (mm)	B (mm)	C (mm)	PN (BAR)	Rango Temp. (ºC)
NOV25R	1/2X3/8X10	80	48	41	16	0 a 95


Con válvula de retención incorporada
Índices azul y rojo

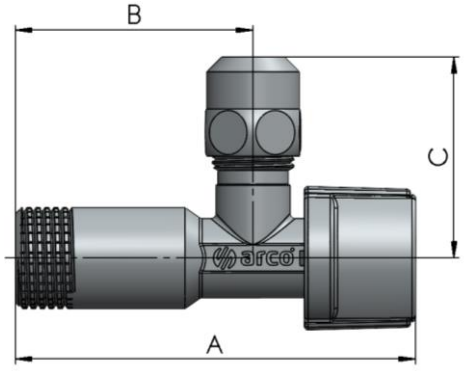

MATERIALES

MODELOS CON MANDO ABS - CON Y SIN TUERCA


Item	Componente	Material	Acabado
1	Cuerpo	Latón CW617N	Cromado
2	Plafón	Acero Inox	Inox
3*	Tuerca	Latón CW614N	Cromado
4*	Bicono	PA	-
5	Pinza sujeción	POM	-
6	Asiento	NBR	-
7	Junta tórica	NBR	-
8	Mando	ABS	Cromado
9	Eje-bola	Latón CW614N	Color Latón

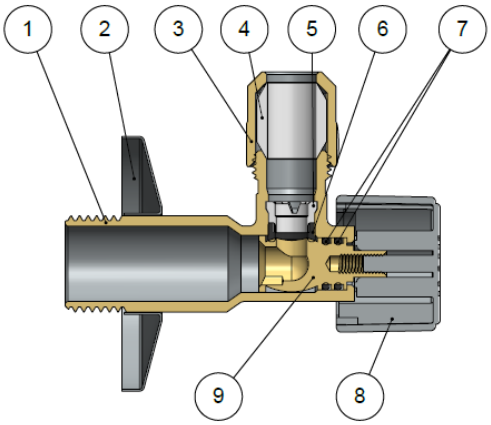

* Componentes variables según modelo.


MODELO CON MANDO METÁLICO CON TUERCA LARGA (NOV713)

Item	Componente	Material	Acabado
1	Cuerpo	Latón CW617N	Cromado
2	Plafón	Acero Inox	Inox
3	Tuerca	Latón CW614N	Cromado
4	Bicono	PA	-
5	Pinza sujeción	POM	-
6	Asiento	NBR	-
7	Junta tórica	NBR	-
8	Mando	ZAMAK	Cromado
9	Tornillo	Acero Inox	Inox
10	Eje-bola	Latón CW614N	Color Latón

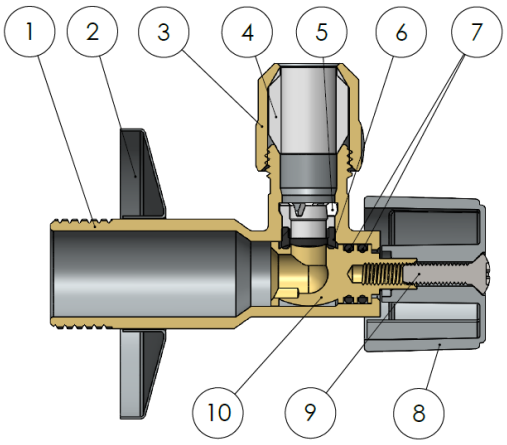

MODELOS CON MANDO METÁLICO CON ÍNDICES (NOV777 & NOV25R)


Item	Componente	Material	Acabado
1	Cuerpo	Latón CW617N	Cromado (1)
2	Plafón	Acero Inox	Inox
3	Tuerca	Latón CW614N	Cromado
4	Bicono	PA	-
5	Pinza sujeción	POM	-
6	Asiento	NBR	-
7	Índice	ABS	Azul / Rojo
8	Mando	ZAMAK	Cromado
9	Tornillo	Acero Inox	Inox
10	Junta tórica	NBR	-
11	Eje	Latón CW614N	Color Latón
12 (2)	Válvula antirretorno	POM + Inox	Rojo

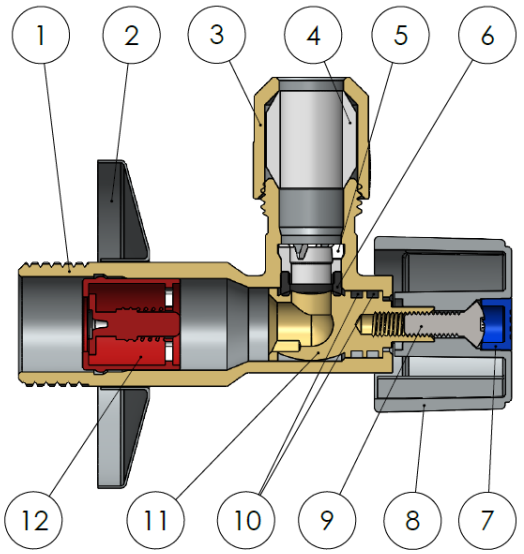

(1) Acabado Cromo PULIDO solo en el modelo NOV777
(2) Válvula ANTIRRETORNO solo en el modelo NOV25R


DATOS TÉCNICOS

Presión vs temperatura

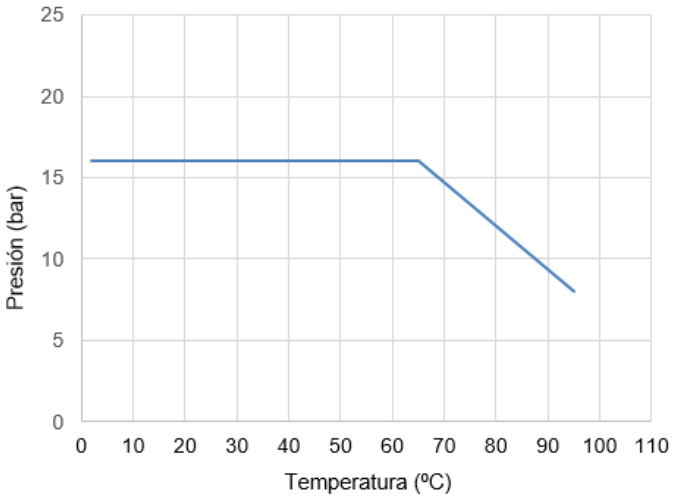

Excluida la congelación.

Características Hidráulicas. Caudal vs Pérdida de carga

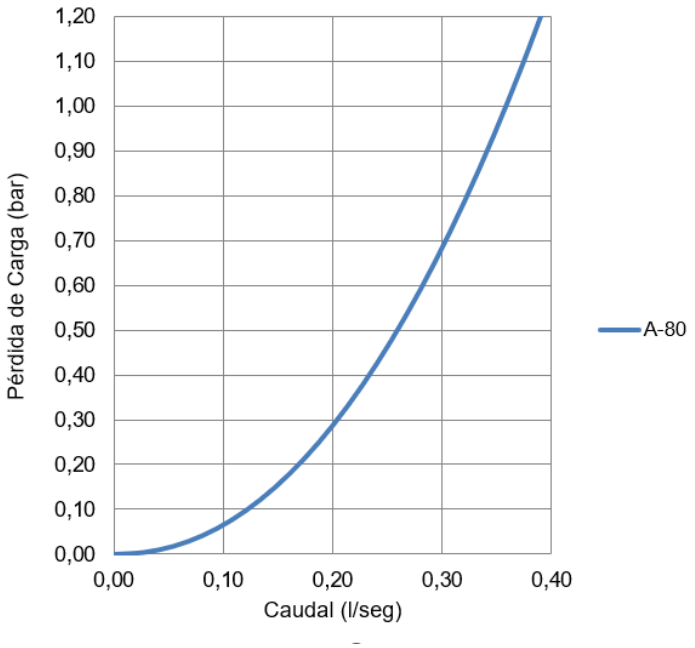

Compatibilidad de fluidos

Fluido	Compatibilidad
Agua potable y agua caliente sanitaria	Excelente

Otros fluidos, contactad con nuestro servicio técnico.

Medida	A-80
Kv	1,30

Kv (m^3/h), metros cúbicos por hora que pasan por la válvula generando una pérdida de carga de 1 bar de presión.

INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN

Antes de realizar ninguna acción debe cortarse el suministro de agua en la instalación, asegúrese de que no existe ningún tipo de suciedad o elemento extraño en la conexión a la red. Aplicar el material sellante apropiado en la rosca de entrada de la válvula. La instalación de la válvula debe realizarse con una herramienta adecuada, preferiblemente con una llave fija para sujetar el cuerpo. La herramienta debe actuar sobre las caras planas del cuerpo de la válvula, evitando deformar dicha zona por exceso de presión de la herramienta. Restablecer el suministro de agua y comprobar la estanqueidad de todas las conexiones antes de dejar en servicio la válvula.

No debe alterar el montaje de los componentes de la válvula, la sustitución o desmontaje del mando puede provocar fugas externas. Las válvulas de cuarto de vuelta deben trabajar siempre completamente abiertas.

Todo producto tiene un impacto medioambiental durante su ciclo de vida, incluso una vez retirado de su uso. Todos los componentes de este producto pueden ser reciclados, deposita la válvula en un punto de reciclado o punto verde una vez termine su uso. Válvulas Arco se reserve el derecho a cambiar el producto o sus especificaciones técnicas sin previo aviso.

FT01000ESP – Edición 2024-12

Arco S.L., Avda. del Cid 16,
46134 Foios, Valencia. Spain.
www.valvulasarco.com